

Trittschallminderung nach DIN 52 210 Teil 3

Antragsteller: Steinmann GmbH u. Co.
85609 Aschheim

Baumuster-
Prüfung

Prüfobjekt:

Aufbau von oben nach unten:

- 7 mm Laminatboden HDF
- 4 mm Holzfaserdämmplatten
- 0,5 mm Folie
- 140 mm Rohdecke

zu aufgehenden Bauteilen 15mm Randdämmstreifen aus Kokosfaser

Bezeichnung des Verfahrens:

Prüfung DIN 52210-03-T-PFL-D

Prüffläche $S = 16.09 \text{ m}^2$

Empfangsraum $V = 49.2 \text{ m}^3$

Zustand:

Aufbau 2



Gemessen am 28. Juli 1999

im Deckenprüfstand

der Fa. Müller BBM GmbH

in Planegg bei München

Trittschall-
verbesserungsmaß $\Delta L_W = 19 \text{ dB}$

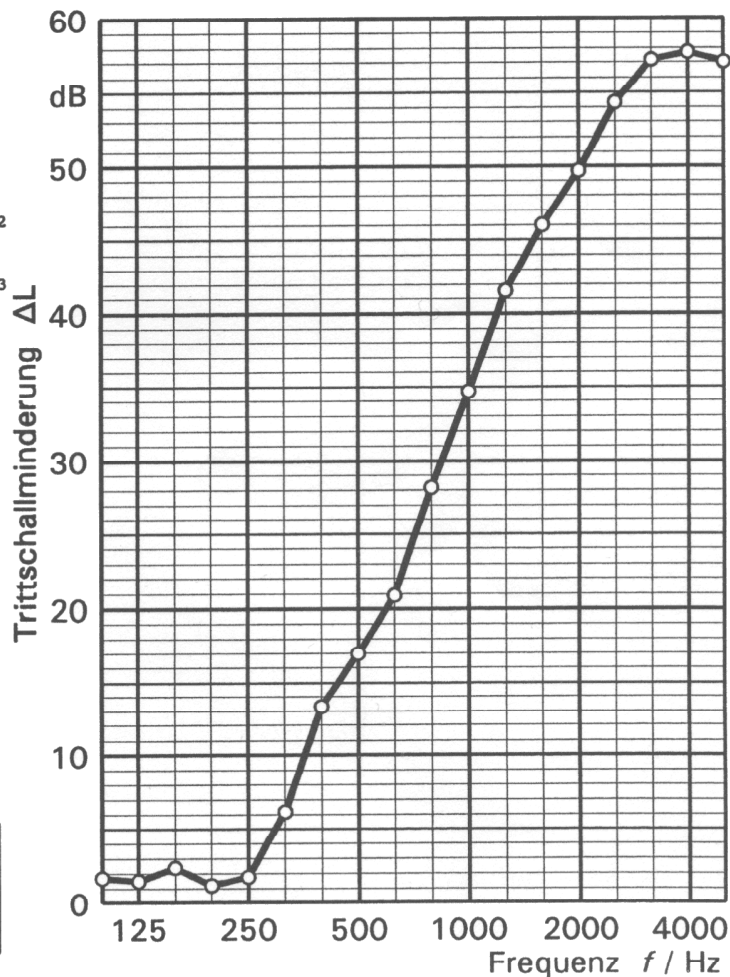

D-82152 Planegg b. München
Prüfbericht Nr. 41.986/3
vom 13.08.1999

Anhang A
Seite 3 von 3